



RFSAI-62B-SL, RFSAI-61B-SL, RFSAI-11B-SL

EN Switch unit with input for external button
CZ Spínací prvek se vstupem pro externí tlačítko



iNELS
RF Control

02-53/2021 Rev.0

Characteristics / Charakteristika

- The switching component with one/two output relays is used to control appliances and lights. Switches/buttons connected to the wiring can be used for control.
- They can be combined with Detectors, Controllers or iNELS RF Control System Components.
- The BOX version offers installation directly in the installation box, ceiling or cover of the controlled appliance. Easy installation thanks to screwless terminals.
- It allows the connection of switched loads with a total sum of 8 A (2000 W).
- Functions: for RFSAI 61B-SL and RFSAI 62B-SL - pushbutton, impulse relay and time functions of delayed start or return with time setting 2 s-60 min. Any function can be assigned to each output relay. For RFSAI-11B-SL, the button has a fixed function - ON / OFF.
- The external button is assigned in the same way as the wireless one.
- Each of the outputs can be controlled by up to 12/12 channels (1-channel represents one button on the controller). Up to 25 channels for RFSAI-61B-SL and RFSAI-11B-SL.
- The programming button on the component also serves as a manual output control.
- Possibility to set the output status memory in case of failure and subsequent power recovery.
- The elements of the repeater can be set for the components via the RFAF / USB service device, PC, application.
- Range up to 200 m (outdoors), in case of insufficient signal between the controller and the device, use the RFRP-20 signal repeater or component with the RFIO2 protocol that support this function.
- Communication with bidirectional RFIO2 protocol.
- The contact material of the AgSnO₂ relay enables switching of light ballasts.
- Spínací prvek s jedním / dvěma výstupními relé slouží k ovládání spotřebičů a světel. Pro ovládání lze použít vypínače/tlačítka v elektroinstalaci.
- Lze je kombinovat s Detektory, Ovladači nebo Systémovými prvky iNELS RF Control.
- Provedení BOX nabízí montáž přímo do instalacní krabice, podhledu nebo krytu ovládaného spotřebiče. Snadná montáž díky bezšroubovým svorkám.
- Umožňuje připojení spínaných zátěží s celkovým součtem 8 A (2000 W).
- Funkce: u RFSAI 61B-SL a RFSAI 62B-SL - tlačítko, impulsní relé a časové funkce zpožděného rozbehu nebo návratu s časovým nastavením 2 s-60 min. Ke každému výstupnímu relé lze přiřadit libovolnou funkci. U RFSAI-11B-SL má tlačítko pevně danou funkcí - ZAP/VYP.
- Externí tlačítko se přiřazuje stejně jako bezdrátové.
- Každý z výstupů může být ovládán až 12/12 kanály (1 kanál představuje jedno tlačítko na ovladači). U RFSAI-61B-SL a RFSAI-11B-SL až 25 kanály.
- Programovací tlačítko na prvku slouží také jako manuální ovládání výstupu.
- Možnost nastavení paměti stavu výstupu při výpadku a následném obnovení napájení.
- U prvků lze nastavit funkci opakovače (repeatru) prostřednictvím servisního zařízení RFAF/USB, PC, aplikace.
- Dosah až 200 m (na volném prostranství), v případě nedostatečného signálu mezi ovladačem a prvkem použijte opakovač signálu RFRP-20 nebo prvky s protokolem RFIO2, které tuto funkci podporují.
- Komunikace s obousměrným protokolem RFIO2.
- Materiál kontaktu relé AgSnO₂ umožňuje spínaní světelných předřadníků.

Assembly / Montáž

mounting in an installation box /
(even under the existing button / switch)




mounting into the light cover /

ceiling mounted /

montáž do krytu svítidla


montáž do podhledu

montáž do instalacní krabice
(i pod stávající tlačítko / vypínač)

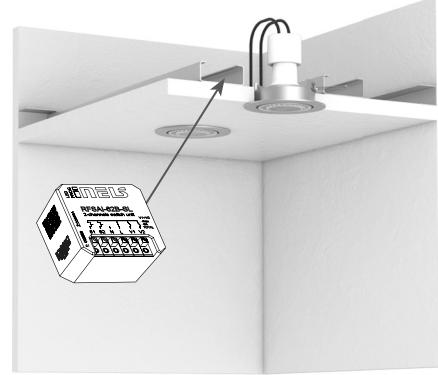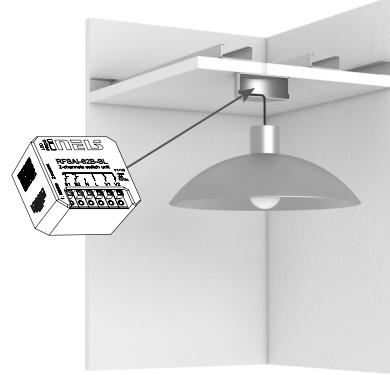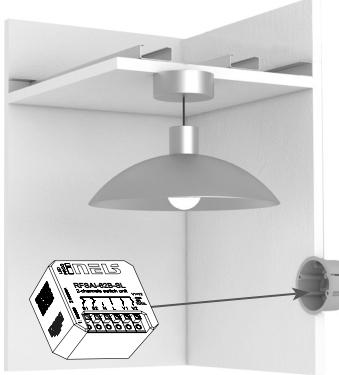


Connection / Zapojení


RFSAI-61B-SL

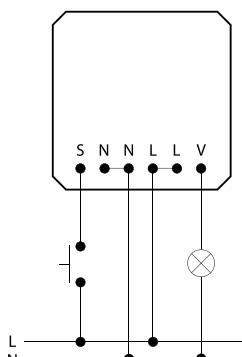

RFSAI-62B-SL

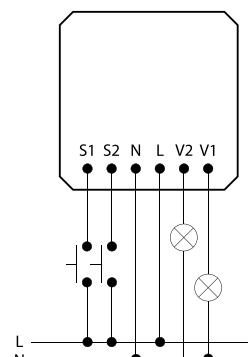

Screwless terminals / Bezšroubovové svorky

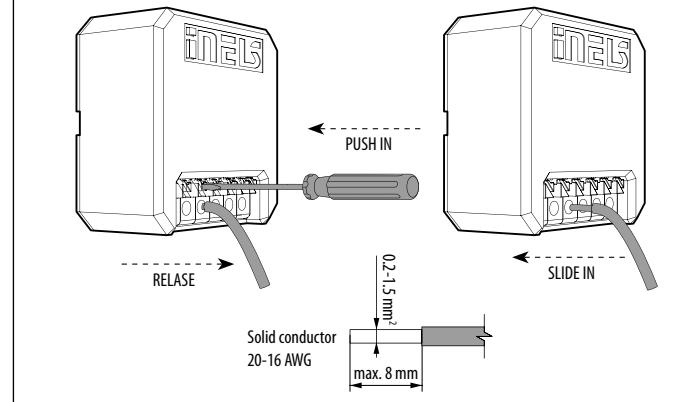



RFSAI-62B-SL, RFSAI-61B-SL, RFSAI-11B-SL

EN Switch unit with input for external button
CZ Spínací prvek se vstupem pro externí tlačítko




iNELS
RF Control

02-53/2021 Rev.0

Radio frequency signal penetration through various construction materials /


Prostup radiofrekvenčních signálů různými stavebními materiály

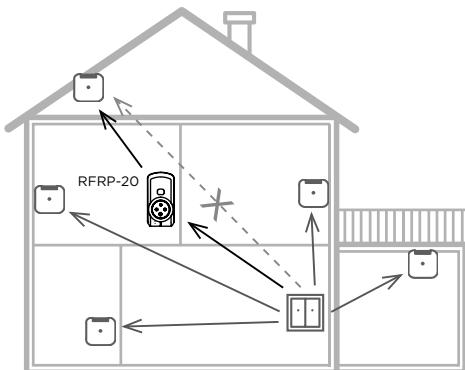


60 - 90 %	80 - 95 %	20 - 60 %	0 - 10 %	80 - 90 %
brick walls	wooden structures with plaster boards	reinforced concrete	metal partitions	common glass

cihlové zdi	dřevěná konstrukce sádrokart. deskami	vyztužený beton	kovové přepážky	běžné sklo

Indication, manual control / Indikace, manuální ovládání

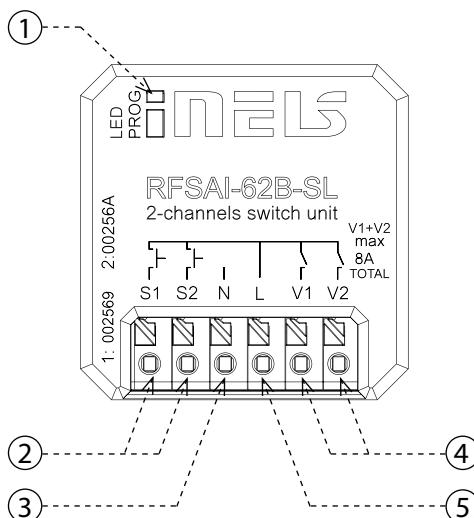

Use a suitable tool (paper clip, screwdriver) to push on the control pin. The batteries are raised and the programming button is released.



Vhodným nástrojem (kancelářská sponka, šroubovák) zatlačíme na ovládací trn. Povysoušenou se baterie a uvolní se chod programovacího tlačítka.

1. LED / PROG button

- LED green V1 - device status indication for output 1
- LED red V2 - device status indication for output 2.
- Indicators of memory function:
 On - LED blinks x 3.
 Off - The LED lights up once for a long time.
- Manual control is performed by pressing the PROG button for <1s.
- Programming is performed by pressing the PROG button for 3-5s.

2. Terminal block - connection for external button
3. Terminal block - connecting the neutral conductor
4. Terminal block - load connection with the sum of the total current 8A (eg V1=6A, V2=2A)
5. Terminal block for connecting the phase conductor

In the programming and operating mode, the LED on the component lights up at the same time each time the button is pressed - this indicates the incoming command.

* RFSAI-61B-SL: one output contact, status indication by red LED

1. LED / tlačítko PROG

- LED zelená V1 - indikace stavu přístroje pro výstup 1
- LED červená V2 - indikace stavu přístroje pro výstup 2.
- Indikace paměťové funkce:
 zapnutá - LED 3x problíkne.
 vypnutá - LED 1x dlouze zasvítí.
- Manuální ovládání se provádí stiskem tlačítka PROG < 1s.
- Programování se provádí stiskem tlačítka PROG 3-5s.

2. Svorkovnice - připojení pro externí tlačítko

3. Svorkovnice - připojení nulového vodiče

4. Svorkovnice - připojení zátěže se součtem celkového proudu 8A (např. V1=6A, V2=2A)


5. Svorkovnice pro připojení fázového vodiče

V programovacím a mazacím režimu při každém stisku tlačítka ovládače současně dlouze zasvítí LED na prvku - indikuje tim příjem povelu.

*RFSAI-61B-SL: jeden výstupní kontakt, indikace stavu červenou LED


After removing the control flaps, the programming button is accessible.

Po sundání ovládacích klapek je přístupné programovací tlačítko.




The programming button is operated with a suitable thin tool.

Vhodným tenkým nástrojem se ovládá programovací tlačítko.



Compatibility / Kompatibilita



The device can be combined with all system components, controls and devices of iNELS RF Control and iNELS RF Control².

The detector can be assigned an iNELS RF Control² (RFIO²) communication protocol.

Prvek lze kombinovat se všemi systémovými prvky, ovladači a prvky systému iNELS RF Control a iNELS RF Control².

K prvku lze přidat i detektory označených komunikačním protokolem iNELS RF Control² (RFIO²).


Channel selection / Volba kanálu

Channel selection (RFSAI-62B-SL) is done by pressing the PROG buttons for 1-3s. RFSAI-61B-SL: press for more than 1 second.

After button release, LED is flashing indicating the output channel: red (1) or green (2). All other signals are indicated by corresponding color of LED for each channel.

Volba kanálu RFSAI-62B-SL se provádí stiskem PROG tlačítka na 1-3s. RFSAI-61B-SL: na dobu delší než 1 vteřina.

Po uvolnění tlačítka problíkne červená nebo zelená LED, signalizující výstupní kanál. Veškerá další signalizace je indikována příslušnou barvou LED.





RFSAI-62B-SL, RFSAI-61B-SL, RFSAI-11B-SL

- EN** Switch unit with input for external button
- CZ** Spínací prvek se vstupem pro externí tlačítko



iNELS
RF Control

02-53/2021 Rev.0

Functions and programming with RF transmitters / Funkce a programování RF ovladači

Function button / Funkce tlačítka

Description of button / Popis funkce tlačítka




The output contact will be closed by pressing the button and opened by releasing the button.

For the correct execution of individual commands (press = closing / releasing the button = opening), the time delay between these commands must be a min. of 1s (press - delay 1s - release).

Výstupní kontakt stiskem tlačítka sepně, uvolněním tlačítka rozepne.
Pro správné vykonání jednotlivých povělů (stisk = sepnutí / uvolnění tlačítka = rozepnutí) musí být časová prodleva mezi těmito povely min. 1s (stisk – prodleva 1s – uvolnění).


Programming / Programování



Press of programming button on receiver RFSAI-62B for 3-5 s (RFSAI-61B-SL: press for more than 1s) will activate receiver RFSAI-62B into programming mode. LED is flashing in 1s interval.

1 x PROG < 5s


Stiskem programovacího tlačítka na prvk RFSAI-62B na dobu 3 - 5s (RFSAI-61B-SL: na dobu delší než 1 vteřina) se uvede prvek do programovacího režimu. LED blíká v intervalu 1 vteřiny.



Select and press one button on wireless switch, to this button will be assigned function Button.

Stisk Vámi zvoleného tlačítka na RF ovladač přiřadí funkci tlačítka.

1 x PROG < 1s



Press of programming button on receiver RFSAI-62B shorter than 1 second will finish programming mode. The LED lights up according to the pre-set memory function.

1 x PROG < 1s

Stiskem programovacího tlačítka na prvku RFSAI-62B na dobu kratší než 1 vteřina se ukončí programovací režim, LED zasvítí dle nastavené paměťové funkce.

Function switch on / Funkce sepnout


Description of switch on / Popis funkce sepnout



The output contact will be closed by pressing the button.

Výstupní kontakt stiskem tlačítka sepně.


Programming / Programování



Press of programming button on receiver RFSAI-62B for 3-5 s (RFSAI-11B-SL: press for more than 1s) will activate receiver RFSAI-62B into programming mode. LED is flashing in 1s interval.


1 x PROG < 5s

Stiskem programovacího tlačítka na prvku RFSAI-62B na dobu 3 - 5s (RFSAI-61B-SL: na dobu delší než 1 vteřina) se uvede prvek do programovacího režimu. LED blíká v intervalu 1 vteřiny.



Two presses of your selected button on the RF transmitter assigns the function switch on (must be a lapse of 1s between individual presses).

2 x PROG < 1s



Press of programming button on receiver RFSAI-62B shorter than 1 second will finish programming mode. The LED lights up according to the pre-set memory function.

1 x PROG < 1s

Stiskem programovacího tlačítka na prvku RFSAI-62B na dobu kratší než 1 vteřina se ukončí programovací režim, LED zasvítí dle nastavené paměťové funkce.

Function switch off / Funkce vypnout


Description of switch off / Popis funkce vypnout



The output contact will be opened by pressing the button.

Výstupní kontakt stiskem tlačítka rozepne.


Programming / Programování



Press of programming button on receiver RFSAI-62B for 3-5 s (RFSAI-61B-SL: press for more than 1s) will activate receiver RFSAI-62B into programming mode. LED is flashing in 1s interval.

1 x PROG < 5s

Stiskem programovacího tlačítka na prvku RFSAI-62B na dobu 3 - 5s (RFSAI-61B-SL: na dobu delší než 1 vteřina) se uvede prvek do programovacího režimu. LED blíká v intervalu 1 vteřiny.



Three presses of your selected button on the RF transmitter assigns the function switch off (must be a lapse of 1s between individual presses).

3 x PROG < 1s



Press of programming button on receiver RFSAI-62B shorter than 1 second will finish programming mode. The LED lights up according to the pre-set memory function.

1 x PROG < 1s

Stiskem programovacího tlačítka na prvku RFSAI-62B na dobu kratší než 1 vteřina se ukončí programovací režim, LED zasvítí dle nastavené paměťové funkce.



RFSAI-62B-SL, RFSAI-61B-SL, RFSAI-11B-SL

EN Switch unit with input for external button
CZ Spínací prvek se vstupem pro externí tlačítko




iNELS
RF Control

02-53/2021 Rev.0

Function impulse relay / Funkce impulsní relé


Description of impulse relay / Popis funkce impulsní relé



The output contact will be switched to the opposite position by each press of the button. If the contact was closed, it will be opened and vice versa.


Výstupní kontakt se každým stiskem tlačítka přepne na opačný stav. Pokud byl sepnutý - rozepne, pokud byl rozepnutý - sepně.

Programming / Programování




Press of programming button on receiver RFSAI-62B for 3-5 s (RFSAI-61B-SL: press for more than 1 s) will activate receiver RFSAI-62B into programming mode. LED is flashing in 1s interval.

Stiskem programovacího tlačítka na prvkú RFSAI-62B na dobu 3 - 5s (RFSAI-61B-SL: na dobu delší než 1 vteřina) se uvede prvek do programovacího režimu. LED bliká v intervalu 1 vteřiny.



Four presses of your selected button on the RF transmitter assigns the function impulse relay (must be a lapse of 1s between individual presses).

Čtyři stisky Vámi zvoleného tlačítka na RF ovladači přiřadí funkci impulsní relé (mezi jednotlivými stisky musí být prodleva 1s).




1x PROG < 1s

Press of programming button on receiver RFSAI-62B shorter than 1 second will finish programming mode. The LED lights up according to the pre-set memory function.

Stiskem programovacího tlačítka na prvkú RFSAI-62B na dobu kratší než 1 vteřina se ukončí programovací režim, LED zasvítí dle nastavené paměťové funkce.

Function delayed off / Funkce zpožděný návrat


Description of delayed off / Popis funkce zpožděný návrat



The output contact will be closed by pressing the button and opened after the set time interval has elapsed.


Výstupní kontakt stiskem tlačítka sepně / rozepne po uplynutí nastaveného časového intervalu.

Programming / Programování




Press of programming button on receiver RFSAI-62B for 3-5 s (RFSAI-61B-SL: press for more than 1 s) will activate receiver RFSAI-62B into programming mode. LED is flashing in 1s interval.

Stiskem programovacího tlačítka na prvkú RFSAI-62B na dobu 3 - 5s (RFSAI-61B-SL: na dobu delší než 1 vteřina) se uvede prvek do programovacího režimu. LED bliká v intervalu 1 vteřiny.



Assignment of the delayed off function is performed by five presses of the selected button on the RF transmitter (must be a lapse of 1s between individual presses).


Požadované přiřazení funkce zpožděný návrat se provede 5-ti stisky zvoleného tlačítka na RF ovladači (mezi jednotlivými stisky musí být prodleva 1s).



1x PROG > 5s


Press of programming button longer than 5 seconds, will activate actuator into timing mode. LED flashes 2x in each 1s interval. Upon releasing the button, the delayed return time starts counting.

Stisk programovacího tlačítka delší než 5 vteřin uvede prvek do časovacího režimu. LED 2x proletí ve vteřinových intervalech. Po uvolnění tlačítka se začne načítat čas zpožděného návratu.



After the desired time has elapsed (range of 2s...60min), the timing mode ends by pressing the button on the RF transmitter, to which the delayed return function is assigned. This stores the set time interval into the actuator memory.

Po odčasování požadovaného času (v rozmezí 2s...60min) se časovací režim ukončí stiskem tlačítka na RF ovladači, ke kterému je přiřazena funkce zpožděný návrat. Tím se nastavený časový interval uloží do paměti prvku.



Press of programming button on receiver RFSAI-62B shorter than 1 second will finish programming mode. The LED lights up according to the pre-set memory function.

Programování ukončí stisk programovacího tlačítka na prvkú RFSAI-62B, kratší než 1 vteřina, LED zasvítí dle nastavené paměťové funkce.



RFSAI-62B-SL, RFSAI-61B-SL, RFSAI-11B-SL

EN Switch unit with input for external button
CZ Spínací prvek se vstupem pro externí tlačítko




iNELS
RF Control

02-53/2021 Rev.0

Function delayed on / Funkce zpožděný rozběh


Description of delayed on / Popis funkce zpožděný rozběh



The output contact will be opened by pressing the button and closed after the set time interval has elapsed.


Výstupní kontakt stiskem tlačítka rozepne / sepne po uplynutí nastaveného časového intervalu.

Programming / Programování




Press of programming button on receiver RFSAI-62B for 3-5 s (RFSAI-61B-SL: press for more than 1s) will activate receiver RFSAI-62B into programming mode. LED is flashing in 1s interval.

Stiskem programovacího tlačítka na prvku RFSAI-62B na dobu 3 - 5s (RFSAI-61B-SL: na dobu delší než 1 vteřina) se uvede prvek do programovacího režimu. LED bliká v intervalu 1 vteřiny.



Assignment of the delayed on function is performed by six presses of the selected button on the RF transmitter (must be a lapse of 1s between individual presses).


Požadované přiřazení funkce zpožděný rozběh se provede 6-ti stisky zvoleného tlačítka na RF ovladači (mezi jednotlivými stisky musí být prodleva 1s).



1x PROG < 5s


Press of programming button longer than 5 seconds, will activate actuator into timing mode. LED flashes 2x in each 1s interval. Upon releasing the button, the delayed return time starts counting.

Stisk programovacího tlačítka delší než 5 vteřin uvede prvek do časovacího režimu. LED 2x zblíží ve vteřinových intervalech. Po uvolnění tlačítka se začne načítat čas funkce zpožděného rozběhu.



After the desired time has elapsed (range of 2s...60min), the timing mode ends by pressing the button on the RF transmitter, to which the delayed return function is assigned. This stores the set time interval into the actuator memory.

Po odčasování požadovaného času (v rozmezí 2s ... 60min) se časovací režim ukončí stiskem tlačítka na RF ovladači, ke kterému je přiřazena funkce zpožděný rozběh. Tím se nastavený časový interval uloží do paměti prvku.




1x PROG < 1s

Press of programming button on receiver RFSAI-62B shorter than 1 second will finish programming mode. The LED lights up according to the pre-set memory function.

Programování ukončí stisk programovacího tlačítka na prvku RFSAI-62B, kratší než 1 vteřina, LED zasvítí dle nastavené paměťové funkce.

Programming with RF control units / Programování RF systémovými prvky

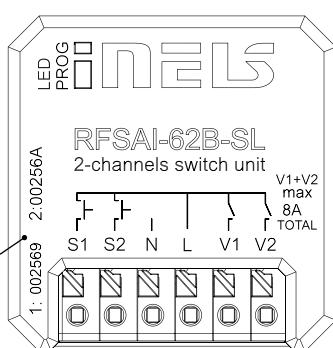

Addresses listed on the front side of the actuator are used for programming and controlling the actuator and individual RF channels by control units.

Pro programování a ovládání prvku a jednotlivých kanálů RF systémovými prvky slouží adresy, uvedené na přední straně prvku.



RFSAI-62B-SL, RFSAI-61B-SL, RFSAI-11B-SL

EN Switch unit with input for external button
CZ Spínací prvek se vstupem pro externí tlačítko




iNELS
RF Control

02-53/2021 Rev.0

Delete actuator / Mazání prvku

Deleting one position of the transmitter / Mazání jedné pozice ovladače



1x PROG >8s

By pressing the programming button on the actuator for 8 seconds (RFSAI-61B-SL: press for 5 second), deletion of one transmitter activates. LED flashes 4x in each 1s interval. Pressing the required button on the transmitter deletes it from the actuator's memory. To confirm deletion, the LED will confirm with a flash long and the component returns to the operating mode. The memory status is not indicated. Deletion does not affect the pre-set memory function.

Stiskem programovacího tlačítka na prvku RFSAI-62B na dobu 8 vteřin (RFSAI-61B-SL: na dobu 5 vteřin) se aktivuje mazání jednoho ovladače. LED 4x problíkne ve vteřinovém intervalu. Stisk tlačítka na ovladači ho z paměti prvku vymaze. Pro potvrzení vymazání LED dlouze problíkne a prvek se vrátí do provozního režimu. Stav paměti není indikován. Mazání nemá vliv na nastavenou paměťovou funkci.

Deleting the entire memory / Vymazání celé paměti




1x PROG >11s

By pressing the programming button on the actuator for 11 seconds (RFSAI-61B-SL: press for more than 8 second), deletion occurs of the actuator's entire memory. LED flashes 4x in each 1s interval. The actuator goes into the programming mode, the LED flashes in 0.5s intervals (max. 4 min).

You can return to the operating mode by pressing the Prog button for less than 1s. The LED lights up according to the pre-set memory function and the component returns to the operating mode. Deletion does not affect the pre-set memory function.

Stiskem programovacího tlačítka na prvku RFSAI-62B na dobu 11 vteřin (RFSAI-61B-SL: na dobu 8 vteřin) se vymže celá pamět prvku. LED 4x problíkne ve vteřinovém intervalu. Prvek přejde do programovacího režimu, LED bliká v 0.5s intervalech (max. 4 min). Návrat do provozního režimu provedete stiskem Prog tlačítka na dobu kratší než 1s. LED zasvítí dle nastavené paměťové funkce a prvek se vrátí do provozního režimu. Mazání nemá vliv na nastavenou paměťovou funkci.


Selecting the memory function / Volba paměťové funkce



1x PROG < 5s

Press of programming button on receiver RFSAI-62B for 3-5 second (RFSAI-61B-SL: press for 1 second) will activate receiver RFSAI-62B into programming mode. LED is flashing in 1s interval.

Stiskem programovacího tlačítka na dobu 3-5 vteřiny (RFSAI-61B-SL: na dobu 1 vteřiny) na RF prvku RFSAI-62B se prvek uvede do programovacího režimu. LED problíkává ve vteřinových intervalech.



1x PROG < 1s

Pressing the programming button on the RFSAI-62B receiver for less than 1 second will finish the programming mode, this will reverse the memory function. The LED lights up according to the current pre-set memory function. The set memory function is saved.

Every other change is made in the same way.

Programování ukončí stisk programovacího tlačítka na prvku RFSAI-62B, kratší než 1 vteřina, tím dojde ke změně paměťové funkce na opačnou. LED zasvítí dle aktuálně nastavené paměťové funkce. Nastavená paměťová funkce se uloží. Každá další změna nastavení se provádí stejným způsobem.

Memory function on:

- For functions 1-4, these are used to store the last state of the relay output before the supply voltage drops, the change of state of the output to the memory is recorded 15 seconds after the change.
- For functions 5-6, the target state of the relay is immediately entered into the memory after the delay, after re-connecting the power, the relay is set to the target state.

Memory function off:

When the power supply is reconnected, the relay remains off.

Zapnutá paměťová funkce:

- U funkcí 1-4 slouží pro uložení posledního stavu výstupu relé před výpadkem napájecího napájení, změna stavu výstupu se do paměti zapíše po 15s od změny.
- U funkcí 5-6 se okamžitě zapíše do paměti cílový stav relé po odčasování zpoždění, po opětovném připojení napájení se relé nastaví do cílového stavu.

Vypnutá paměťová funkce:

Po opětovném připojení napájení relé zůstane vypnuto.

The external button **RFSAI-62B-SL** is programmed in the same way as for wireless.

RFSAI-11B-SL it is not programmed, it has a fixed function.

Externí tlačítko u **RFSAI-62B-SL** se programuje stejně jako tlačítko bezdrátové. Externí tlačítko u **RFSAI-11B-SL** se neprogramuje, má pevně přidělenou funkci.



RFSAI-62B-SL, RFSAI-61B-SL, RFSAI-11B-SL

EN Switch unit with input for external button
CZ Spínací prvek se vstupem pro externí tlačítko



iNELS
RF Control

02-53/2021 Rev.0

Technical parameters / Technické parametry

		RFSAI-11B-SL	RFSAI-61B-SL	RFSAI-62B-SL
Supply voltage:	Napájecí napětí:	230 V AC		
Supply voltage frequency:	Frekvence napájecího napětí:	50-60 Hz		
Apparent input:	Příkon zdánlivý:	7 VA / cos φ = 0.1		
Dissipated power:	Příkon ztrátový:	0.7 W		
Supply voltage tolerance:	Tolerance napájecího napětí:	+10 %; -15 %		
Output	Výstup			
Number of contacts:	Počet kontaktů:	1x switching / 1x spínací	2xswitching/ 2xspínací	
Rated current:	Jmenovitý proud:	8 A / AC1		
Switching power:	Spínaný výkon:	2000 VA / AC1		
Peak current:	Špičkový proud:	10 A / <3 s		
Switching voltage:	Spínané napětí:	250 V AC1		
Mechanical service life:	Mechanická životnost:	1x10 ⁷		
Electrical service life (AC1):	Elektrická životnost (AC1):	1x10 ⁵		
Control	Ovládání			
Wireless:	Bezdrátové:	25-channels/ 25 kanálů	2 x 12-channels/ 2 x 12 kanály	
Number of functions:	Počet funkcí:	1	6	6
Communication protocol:	Komunikační protokol:		RFIO2	
Frequency:	Frekvence:	866–922 MHz (for more information see p. 74) / 866–922 MHz (viz str. 74)		
Repeater function:	Funkce repeater:	yes/ ano		
Manual control:	Manuální ovládání:	button PROG (ON/OFF)/ tlačítko PROG (ON/OFF)		
External button / switch: Range:	Externí tlačítkem:	yes/ ano		
Other data	Dosah:	in open space up to 200 m/ na volném prostranství až 200 m		
Operating temperature:	Další údaje			
Operating position:	Pracovní teplota:	-15 až + 50 °C		
Operating position:	Pracovní poloha:	any/libovolná		
Mounting:	Upevnění:	free at lead-in wires/ volné na přívodních vodičích		
Protection:	Krytí:	IP40		
Overvoltage category:	Kategorie přepětí:	III.		
Contamination degree:	Stupeň znečištění:	2		
Connection:	Připojení:	screwless terminals/ bezšroubové svorky		
Connecting conductor:	Průřez připojovacích vodičů (mm ²)	0.2-1.5 mm ² solid/flexible/0.2-1.5 mm ² pevný/pružný		
Dimensions:	Rozměr:	43 x 44 x 22 mm		
Weight:	Hmotnost:	31g	45 g	
Related standards:	Související normy:	EN 60730, EN 63044, EN 300 220, EN 301 489		

* Control button input is at the supply voltage potential.

Attention:

When you instal iNELS RF Control system, you have to keep minimal distance 1 cm between each units. Between the individual commands must be an interval of at least 1s.

Warning

Instruction manual is designated for mounting and also for user of the device. It is always a part of its packing. Installation and connection can be carried out only by a person with adequate professional qualification upon understanding this instruction manual and functions of the device, and while observing all valid regulations. Trouble-free function of the device also depends on transportation, storing and handling. In case you notice any sign of damage, deformation, malfunction or missing part, do not install this device and return it to its seller. It is necessary to treat this product and its parts as electronic waste after its lifetime is terminated. Before starting installation, make sure that all wires, connected parts or terminals are de-energized. While mounting and servicing observe safety regulations, norms, directives and professional, and export regulations for working with electrical devices. Do not touch parts of the device that are energized – life threat. Due to transmissivity of RF signal, observe correct location of RF components in a building where the installation is taking place. RF Control is designated only for mounting in interiors. Devices are not designed for installation into exteriors and humid spaces. The must not be installed into metal switchboards and into plastic switchboards with metal door – transmissivity of RF signal is then impossible. RF Control is not recommended for pulleys etc. – radiofrequency signal can be shielded by an obstruction, interfered, battery of the transceiver can get flat etc. and thus disable remote control.

ELKO EP declares that the RFSAI-xxB-SL type of equipment complies with Directives 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU and 2014/35/EU. The full EU Declaration of Conformity is at:
<https://www.elkoep.com/switching-units-with-inputs-for-external-buttons---rfsai-11b-sl>
<https://www.elkoep.com/switching-units-with-inputs-for-external-buttons---rfsai-61b-sl>
<https://www.elkoep.com/switching-units-with-inputs-for-external-buttons---rfsai-62b-sl>
 ELKO EP, s.r.o., Palackého 493, 769 01 Holešov, Vsetuly, Czech Republic
 Tel.: +420 573 514 211, e-mail: elko@elkoep.com, www.elkoep.com

* Vstup ovládacího tlačítka je na potenciálu síťového napájecího napětí.

Upozornění:

Při instalaci systému iNELS RF Control musí být dodržena minimální vzdálenost mezi jednotlivými prvky 1 cm.
 Mezi jednotlivými povely musí být rozestup minimálně 1s.

Varování

Návod na použití je určen pro montáž a pro uživatele zařízení. Návod je vždy součástí balení. Instalaci a připojení mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou odbornou kvalifikací, při dodržení všech platných předpisů, které se dokonale seznámili s tímto návodem a funkcí prvků. Bezproblémová funkce prvků je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoli známky poškození, deformace, nefungování nebo chybějící díl tento prvek neinstalujte a reklamujte jej u výrobce. S prvkem čehož částečně se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem. Před zahájením instalace se ujistěte, že všechny vodiče, připojené díly či svorky jsou bez napětí. Při montáži a údržbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení pro práci s elektrickými zařízeními. Nedotýkejte se částí prvků, které jsou pod napětím - nebezpečí ohrožení života. Z důvodu prostupnosti RF signálu dbejte na správné umístění RF prvků v budově, kde se bude instalace provádět. RF Control je určen pouze pro montáž do vnitřního prostoru. Prvky nejsou určeny pro instalaci do venkovních a vlněk prostor, nesmí být instalovány do kovových rozvaděčů a do plastových rozvaděčů s kovovými dveřmi - znemožní se tím prostupnost radiofrekvenčního signálu. RF Control se nedoporučuje pro ovládání přístrojů zajišťujících životní funkce nebo pro ovládání rizikových zařízení jako jsou např. čerpadla, el. topidla bez termostatu, výtahy, kladkostroje ap. - radiofrekvenční přenos může být zastíněn překázkou, rušen, baterie vysílače může být vybita ap. a tím může být dálkové ovládání znemožněno.

Tímto ELKO EP, s.r.o. prohlašuje, že typ zařízení RFSAI-xxB-SL je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU a 2014/35/EU. Úplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetových stránkách:
<https://www.elkoep.cz/spinaci-prvek-se-vstupy-pro-externi-tlacitka---rfsai-11b-sl>
<https://www.elkoep.com/spinaci-prvek-se-vstupy-pro-externi-tlacitka-rfsai-61b-sl>
<https://www.elkoep.com/spinaci-prvek-se-vstupy-pro-externi-tlacitka-rfsai-62b-sl>
 ELKO EP, s.r.o., Palackého 493, 769 01 Holešov, Vsetuly, Česká republika, Tel.: +420 573 514 211, e-mail: elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz,
 IČ: 25508717, Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně | Oddíl C, Vložka 287/24

